
EI 60 Icke bärande brandskiljande lättvägg

8.17

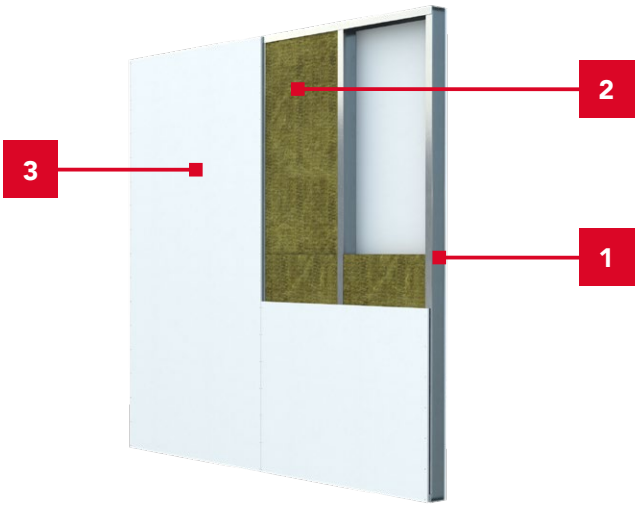

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimension
1	Regelkonstruktion	Stålreglar	min. 95 mm
2	Isolering	ROCKWOOL Stålregelskiva	min. 95 mm
	Isoleringsinfästning	Skruvar för stål	min. 35 mm
3	Väggbeklädnad	Gipsskiva type A	min. 12,5 mm
	Skivinfästning 1-lag	Gipsskruv för stål	min. 3,5 x 25 mm

Montering

1. Stålregelverk av min. 95 mm stålprofiler. Dessa ska kopplas samman med självborrande skruv för stål, 4,2 x 16 mm. Reglarna monteras med max. c/c-avstånd 600 mm.
2. Konstruktionen bekläs på ena sidan med ett lager 12,5 mm gipsskiva typ A med försänkta långkanter.
3. Gipsskivan fästs mot stålreglar och skenor med 3,5 x 25 mm gipsskruv för stål. Inbördes avstånd mellan skruvarna längs kanter och skarvar ska vara max 200 mm. Mitt på skivan ska avståndet vara max 300 mm.
4. Mellan reglarna monteras min. 95 mm ROCKWOOL Stålregelskiva. Isoleringen hålls fast med skruvar på ståregelns rygg, min. 35 mm långa och med avstånd 500 mm. Småbitar samt glipor får ej förekomma.
5. Konstruktionen ska stängas med ett lager 12,5mm gipsskivor typ A som beskrivet i punkt 2 och 3.
6. Alla skarvar spacklas enligt gipstillverkarens anvisningar.
7. Fogar mot angränsande konstruktioner tätas med dokumenterad lösning.
8. Undertecknad monteringsanvisning ska medfölja byggnadens dokumentation.

Dokumentation: Klassifikationsrapport PCA10643A och PGA11642A från DBI

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur