
EI 60 icke bärande brandskiljande lättvägg

8.19

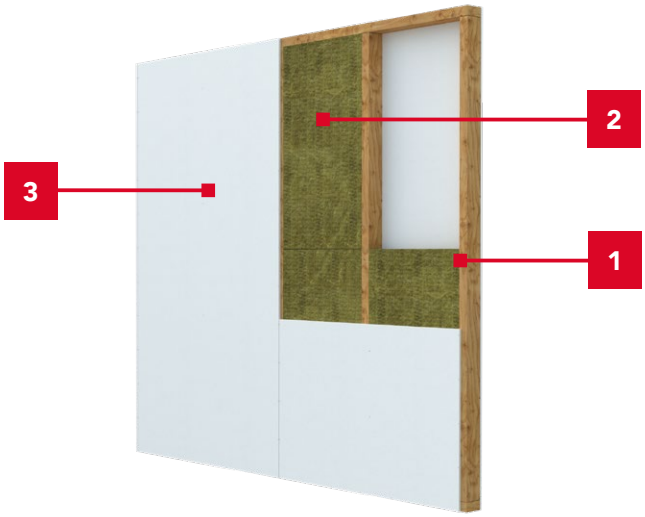

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimension
1	Regelkonstruktion	Träreglar	min. 45x70
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts	min. 70mm
3	Väggbeklädnad	Gipsskiva type A	min. 12,5 mm
	Skivinfästning 1-lag	Gipsskruv för Trä	min. 3,9 x 35 mm

Monteringsanvisning

1. Väggen byggs av 45 x 70 mm träreglar med max. c/c-avstånd 600 mm. Syll och hammarband i samma dimension.
2. Konstruktionen kläs på ena sidan med ett lager 12,5 mm gipsskiva typ A, med försänkta långsidor och en bredd av max. 1200 mm.
3. Gipsskivorna fästs vid träkonstruktionen med 3,9 x 35 mm gipsskruv för trä. Avståndet mellan skruvarna längs kanter och i skarvar får vara max 200 mm. Mitt på skivan får avståndet vara max 300 mm.
4. ROCKWOOL Flexibatts monteras mellan reglarna. Den märkta flexibla sidan trycks mot den ena regeln. Skjut in skivan så att den går fri från och hamnar i linje med den andra regeln. Småbitar samt glipor får ej förekomma.
5. Konstruktionen täcks med ett lager 12,5 mm gipsskiva typ A enligt punkterna 2 och 3.
6. Alla skarvar spacklas enligt anvisningar från gipstillverkaren.
7. Fogarna mot anslutande konstruktioner tätas med dokumenterad lösning.
8. Signerad monteringsanvisning ska ingå i byggnadens dokumentation.

Dokumentation: Klassifikationsrapport PCA10649A från DBI

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur