
REI 30
EI 60

Bärande skiljevägg

Icke Bärande skilljevägg

8.06

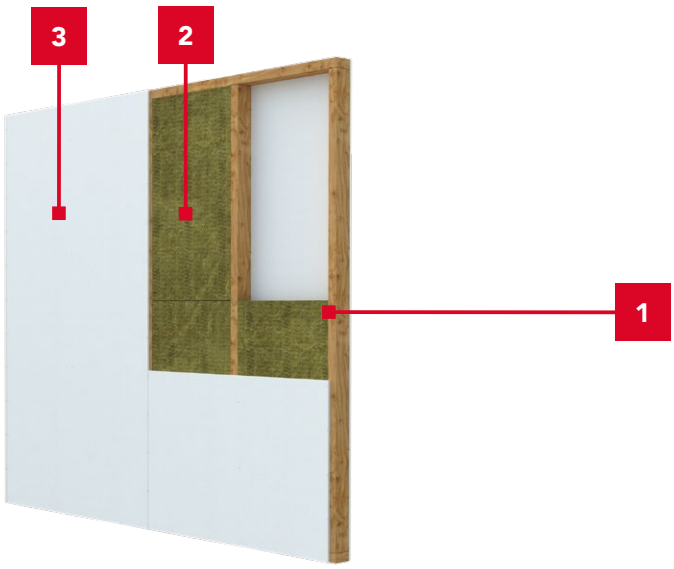

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimension
1	Regelkonstruktion	Träreglar	min. 45x95 mm
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts	min. 95 mm
3	Väggbeklädnad	Gipsskiva typ A	min. 12,5 mm
	Skivinfästning 1-lag	Gipsskruv för stål	min. 3,5 x 32 mm

Montering

1. Väggen byggs upp av min. 45 x 95 mm träreglar (C24) med max. c/c 600 mm. Syll och hammarband i samma dimension och kvalitet.
2. Konstruktionen kläs på ena sidan med ett lager 12,5 mm gipsskiva typ A med försänkta långsidor och en bredd på max. 1200 mm.
3. Gipsskivorna fästs med gipsskruv för trä, 3,5 x 32 mm. Avståndet mellan skruvarna längs kanter och i skarvar får vara max 200 mm. Mitt på skivan ska avståndet vara max 300 mm.
4. ROCKWOOL Flexibatts med en tjocklek av min. 95 mm monteras mellan reglarna. Den märkta flexibla sidan trycks mot den ena regeln. Skjut in skivan så att den löper fritt och hamnar i linje med den andra regeln. Småbitar samt glipor får ej förekomma.
5. Konstruktionen bekläs med ett lager 12,5 mm gipsskiva typ A enligt punkt 2 och 3.
6. Alla skarvar spacklas enligt gipstillverkarens anvisningar.
7. Fogar mot anslutande konstruktioner tätas med dokumenterad lösning.
8. Signerad monteringsanvisning ska följa byggnadens dokumentation.

Maxlast REI 30: 15 kN/m

Dokumentation: Klassifikationsrapport PCA10662A (REI 30) och Bedömningsrapport PHA11392A (EI 60) från DBI

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur