
EI60 Skillevæg i stål

8.17

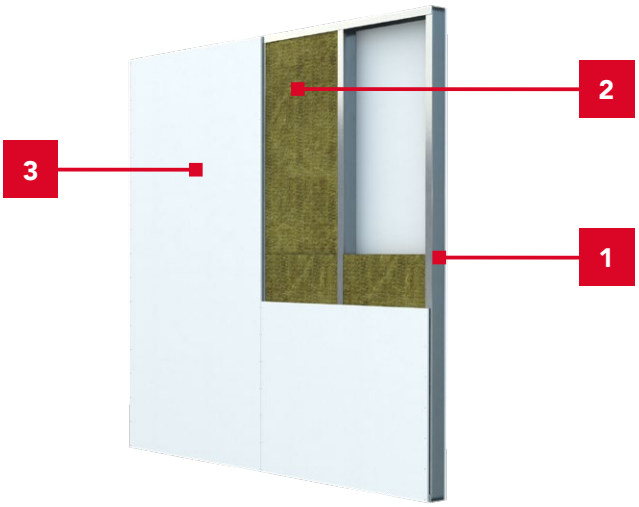

Materiale specifikation

Nr	Type	Beskrivelse	Dimension
1	Stolpekonstruktion	Stålprofil	95/100 mm
2	Isolering	ROCKWOOL skillevægsbatts	95 mm
	Isolationsmontering	Skruer til stål	Min. 35 mm
3	Pladebeklædning	Gipsplade type A	12,5 mm
	Pladefastgørelse	Gipspladeskrue til stål	3,5 x 25 mm

Montering

1. Der monteres en enkel stolpevæg med stålstolpeskelet udført af 95/100 mm stålprofiler. Stolperne fastgøres til top- og bundskinner med selvborende skruer til stål 4,2 × 16 mm og stolpeafstand c/c 600 mm.
2. Konstruktionen beklædes på én side med 1 lag 12,5 mm gipsplade type A og en bredde på 1200mm.
3. Gipspladen fastgøres til stålstolper og top- og bundskinner med 3,5 × 25 mm gipspladeskruer til stål. Skrueafstand langs kanter og samlinger udføres med maks. c/c 200 mm og maks. c/c 300 mm ved midterstolpe.
4. Mellem stolperne monteres 100 mm ROCKWOOL skillevægsbatts. Isoleringen fastholdes på stolpernes plane side med skruer, min. 35 mm, c/c 500 mm. Stumper må ikke anvendes.
5. Konstruktionen skal lukkes med ét lag gipsplader som beskrevet i pkt. 2 og 3.
6. Alle samlinger spartles i henhold til gipsleverandørens anvisninger.
7. Fuger mod tilstødende konstruktioner tætnes med en dokumenteret løsning.
8. Monteringsanvisning skal følge byggeriets dokumentation.

Dokumentation: Klassifikationsrapport PCA10643Afra DBI

ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

info@rockwool.dk
www.rockwool.dk

Arbejde udført / firmastempel:

Datum

Signatur