
REI30 Bærende skillevæg i træ 8.06

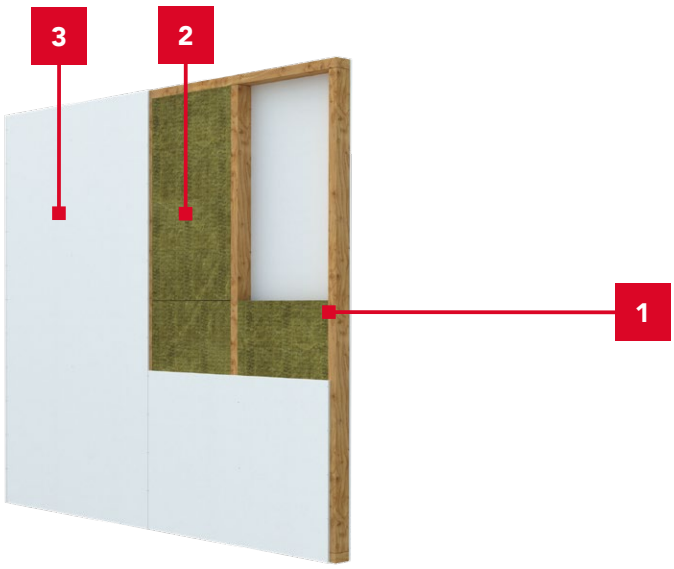

Materiale specifikation

Nr	Type	Beskrivelse	Dimension
1	Stolpekonstruktion	Træ (C24)	45 x 95 mm
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts 37	95 mm
3	Beklædning	Gipsplade type A	12,5 mm
	Plademontering	Gipspladeskrue til træ	3,5 x 32 mm

Montering

1. Væggen bygges af min. 45 x 95 mm træstolper (C24) med c/c afstand 600 mm. Top- og bundskinne i samme dimension og kvalitet.
2. Konstruktionen beklædes på den ene side med ét lag 12,5 mm gipsplade type A og en bredde på 1200 mm.
3. Gipspladerne fastgøres til trækonstruktionen med gipspladeskruer 3,5 × 32 mm. Skrueafstand langs kanter og i samlinger udføres med en maksimal afstand på 200 mm, og ved midterstolpe udføres skrueafstanden med højst 300 mm.
4. ROCKWOOL Flexibatts 37 med en tykkelse på mindst 95 mm monteres mellem stolperne. Den markerede fleksible side trykkes mod den ene stolpe, og pladen skubbes på plads, så den går fri og flugter med den modsatte stolpe. Stumperne må ikke anvendes.
5. Konstruktionen lukkes med ét lag 12,5 mm gipsplade type A, som beskrevet i pkt. 2 og 3.
6. Alle samlinger spartles i henhold til gipsleverandørens anvisninger.
7. Fuger mod tilstødende konstruktioner tætnes med dokumenteret løsning.
8. Monteringsanvisning skal følge byggeriets dokumentation.

Maks last REI 30: 15 kN/m

Dokumentation: Klassifikationsrapport PCA10662A (REI 30) og Assessment PHA11392A (EI 60) fra DBI

ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

info@rockwool.dk
www.rockwool.dk

Arbejde udført / firmastempel:

Datum

Signatur