
# EI60 Lydisolerende skillevæg i træ

# 8.25

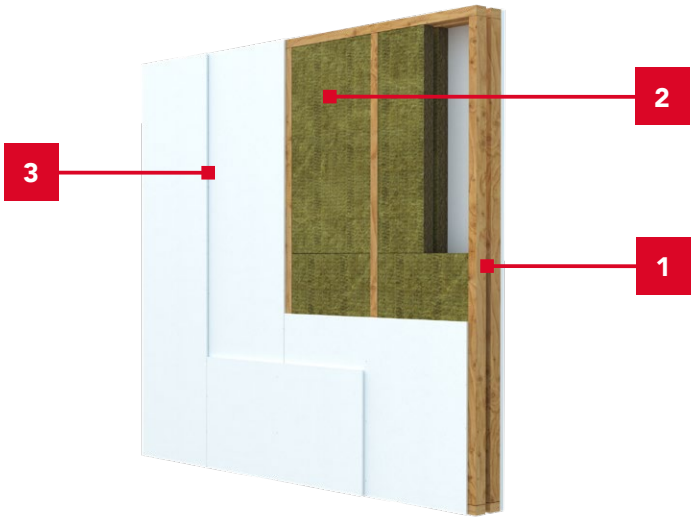


## Materiale specifikation

| Nr | Type | Beskrivelse | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobbelt stolpekonstruktion | Træ | 45 x 70 mm |
| 2 | Isolering | ROCKWOOL Flexibatts 37 | 2 x 70 mm |
| | Beklædning | Gipsplade type A | 2 x 12,5 mm |
| 3 | Pladefastgørelse, 1. lag | Gipspladeskruer til træ | 3,5 x 32 mm |
| | Pladefastgørelse, 2. lag | Gipspladeskruer til træ | 3,5 x 41 mm |

## Montering

1. Der udføres en dobbelt træstolpekonstruktion i dimension 45 × 70 mm med c/c-afstand 600 mm. Top- og bundskinne udføres i samme dimension med en indbyrdes afstand på 25–50 mm mellem de to konstruktioner.
2. Mellem stolperne monteres to lag 70 mm ROCKWOOL Flexibatts 37. Den markerede fleksible side trykkes mod den ene stolpe, og pladen skubbes på plads, så den flugter med den modsatte stolpe. Stumper må ikke anvendes.
3. Konstruktionen beklædes på begge sider med to lag 12,5 mm gipsplade type A og en bredde på 1200 mm. Monteret med forskudte samlinger.
4. Gipspladerne fastgøres med gipspladeskruer således, at første lag monteres med skruer 3,5 × 32 mm og andet lag med skruer 3,5 × 41 mm. Skrueafstanden langs kanter og samlinger udføres med højst 200 mm samt med højst 300 mm midt på pladen.
5. Alle samlinger spartles efter gipsleverandørens anvisninger.
6. Fuger mod tilstødende konstruktioner tætnes med dokumenteret løsning.
7. Monteringsanvisning skal følge byggeriets dokumentation.

**Dokumentation:** Assessment PHA11247A fra DBI

**ROCKWOOL Danmark A/S**
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

info@rockwool.dk
www.rockwool.dk

Arbejde udført / firmastempel:

Datum

Signatur