
REI60 Let ydervæg

8.08

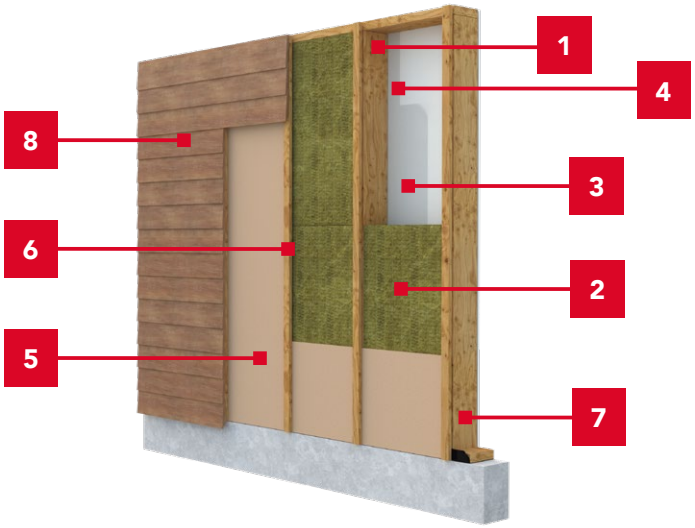

Materiale specifikation

Nr	Type	Beskrivelse	Dimension
1	Stolpekonstruktion	Træ (C24)	min. 45 x 195 mm
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts 37	min. 195 mm
3	Dampspærre	PE-folie	0,2 mm
4	Indvendig beklædning	Gipsplade type A	12,5 mm
	Indvendig pladefastgørelse	Gipspladeskruer til træ	3,9 x 35 mm
5	Vindtætning	Gipsplade type EH2	9,5 mm
	Fastgørelse til vindtætning	Stift	2,1 x 35 mm
6	Udlægning	Trælægter	20 x 45 mm
7	Udvendig beklædning	Træpanel	19 mm

Montering

1. Væggen udføres med træstolper i styrkeklasse C24 med en minimumsdimension på 45 × 195 mm og c/c-afstand 600 mm. Top- og bundskinne udføres i samme dimension og kvalitet.
2. Væggen beklædes udvendigt med 9,5 mm udvendig gipsplade type EH2. Gipspladen fastgøres med 2,1 × 35 mm stifter. Fastgørelsesafstanden udføres med højst 200 mm langs kanter og samlinger samt højst 300 mm midt på pladen eller i henhold til leverandørens anvisninger.
3. Der monteres lægter 23 × 48 mm samt 19 mm træbeklædning på ydersiden af gipspladen.
4. Min. 195 mm ROCKWOOL Flexibatts 37 monteres mellem stolperne. Den markerede fleksible side trykkes mod den ene stolpe. Skyd pladen ind således at den flugter med den anden stolpe. Stumper skal ikke benyttes.
5. På indersiden monteres 0,2 mm plastfolie og et lag 12,5 mm gipsplade type A. Gipspladen fastgøres med 3,9 x 35 mm gipspladeskruer til træ. Skrueafstand maks. 200 mm langs kanter og samlinger og maks. 300 mm inde på pladen.
6. Alle samlinger spartles i henhold til gipspladeleverandørens anvisning.
7. Fuger mod tilstødende konstruktioner tætnes med dokumenteret løsning.
8. Monteringsanvisning skal følge byggeriets dokumentation.

Maks last: 20 kN/m

Dokumentation: Assessment PHA11387A fra DBI

ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

info@rockwool.dk
www.rockwool.dk

Arbejde udført / firmastempel:

Datum

Signatur