


### 2.3.7. Ventilatsioonita mittekandev lamekatus metallprofiillehtedest kergmetallhoonetele (kasutab koormust kandvaid plaate) (4)

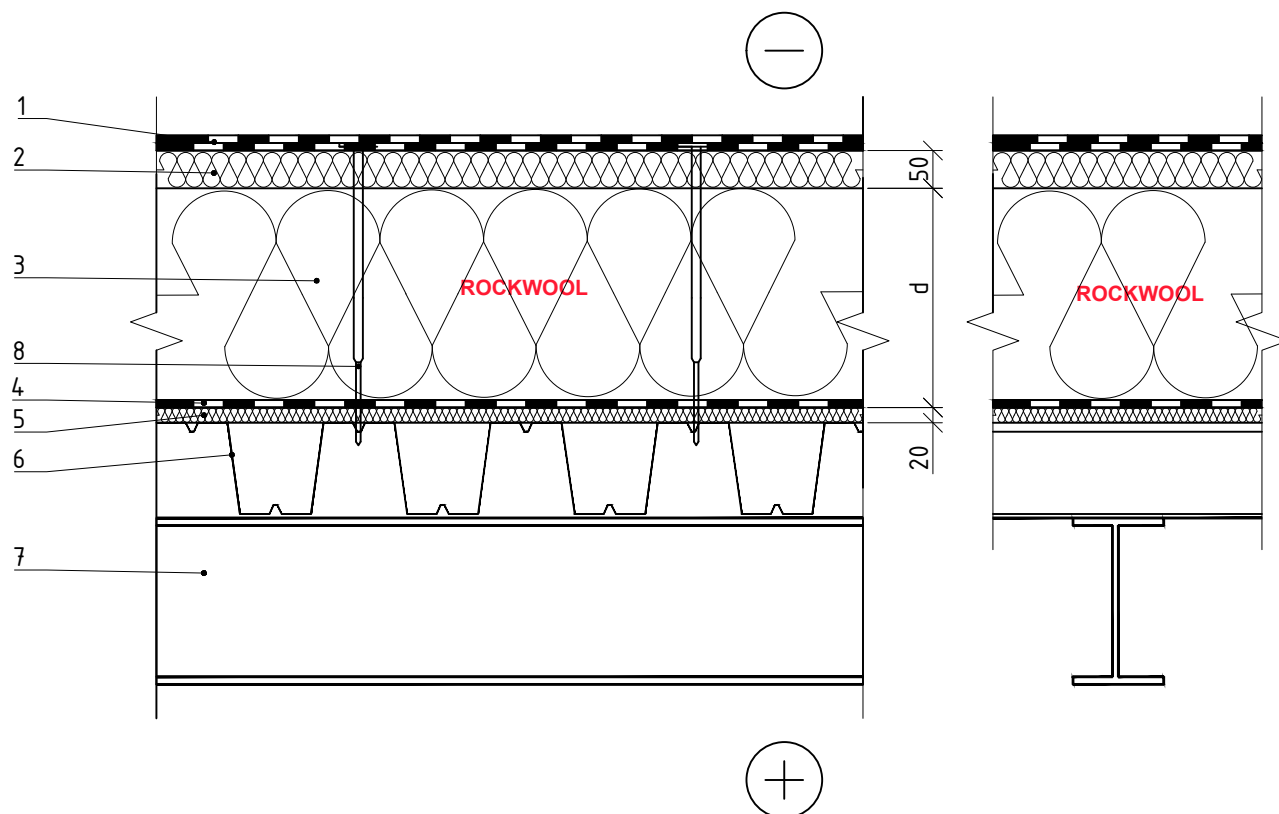

MÄRKUS: arvutustes ei hinnata plastist, metallkruvidega ankruid.

1 Katuse hüdroisolatsioon

2 Soojustus - 0.040 W/mK, ROCKWOOL  
HARDROCK MAX, d=50 mm

3 Soojustus - 0.036 W/mK, ROCKWOOL  
ROOFROCK 30E

4 Aurutõke

5 Soojustus - 0.039 W/mK, ROCKWOOL TF-BOARD,  
d=20 mm

6 Laestruktuur (profiilplekkkate)

7 Tala

8 Kinnitusankur

### 2.3.7. Ventilatsioonita mittekandev lamekatus metallprofiillehtedest kergmetallhoonetele (kasutab koormust kandvaid plaate) (4)

---

Kaldkatuse soojusisolatsioonikihi minimaalne paksus uute ja renoveeritud ehitiste jaoks

| Katuse<br>kandekonstruktsioonid | Uued hooned                           | Renoveeritud hooned                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 | $U=0,10 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ | $U=0,15 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ |
|                                 | Soojustuse ROOFROCK 30E paksus        |                                       |
| Profiilplekkate                 | d=240 mm                              | d=130 mm                              |